




Comune di Casalgrande (RE)

**VALUTAZIONE 2013 ai fini dell'erogazione della produttività - SUDDIVISIONE IN SETTORI**

**Uffici di staff**                      totale dip.                      6

	liv.4°(0-60)	liv.°3(61-80)	liv.2°(81-90)	liv.1°(91-100)
<b>n. Dip.</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>


<b>% DIP.LIV. PRESTAZIONE</b>		
0%	liv. 4	prestazione inadeguata
33%	liv. 3	adeguatezza prestazione
67%	liv. 2	distinzione
0%	liv.1	eccellenza

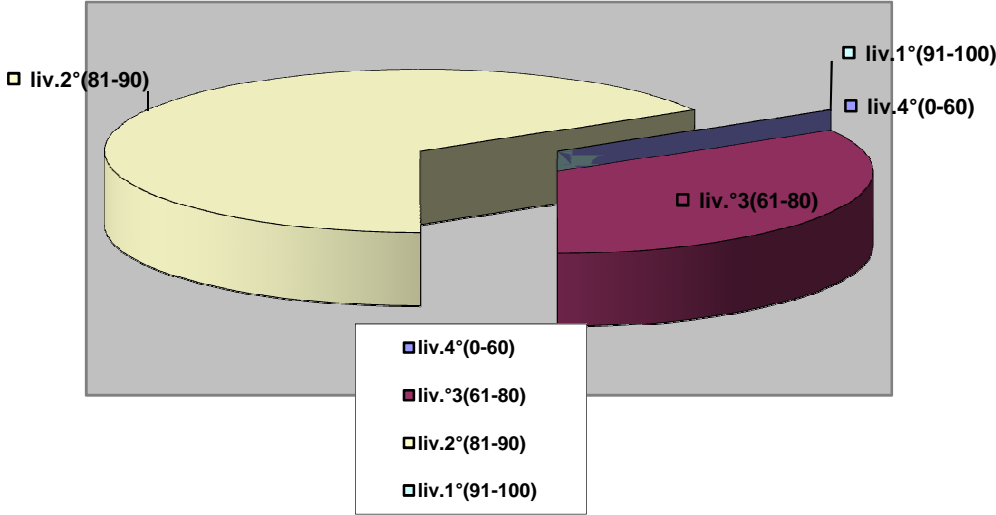

**1°SETTORE**                                      totale dip.                                      16

	liv.4°(0-60)	liv.°3(61-80)	liv.2°(81-90)	liv.1°(91-100)
<b>n. Dip.</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

<b>% DIP.LIV. PRESTAZIONE</b>		
0%	liv. 4	prestazione inadeguata
63%	liv. 3	adeguatezza prestazione
31%	liv. 2	distinzione
6%	liv.1	eccellenza

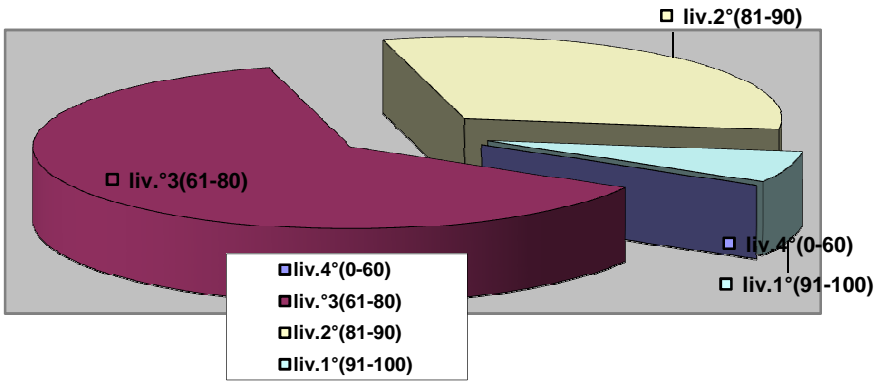




Comune di Casalgrande (RE)

**2°SETTORE**

totale dip. 6

	liv.4°(0-60)	liv.3°(61-80)	liv.2°(81-90)	liv.1°(91-100)
n. Dip.	0	2	4	0

% DIP.LIV. PRESTAZIONE		
0%	liv. 4	prestazione inadeguata
33%	liv. 3	adeguatezza prestazione
67%	liv. 2	distinzione
0%	liv.1	eccellenza

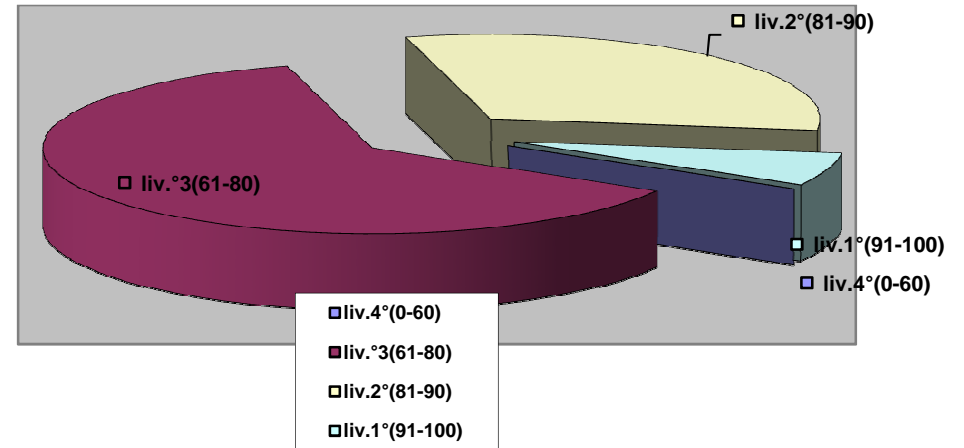


**3°SETTORE**

totale dip. 16

	liv.4°(0-60)	liv.3°(61-80)	liv.2°(81-90)	liv.1°(91-100)
n. Dip.	1	9	5	1

% DIP.LIV. PRESTAZIONE		
6%	liv. 4	prestazione inadeguata
56%	liv. 3	adeguatezza prestazione
31%	liv. 2	distinzione
6%	liv.1	eccellenza

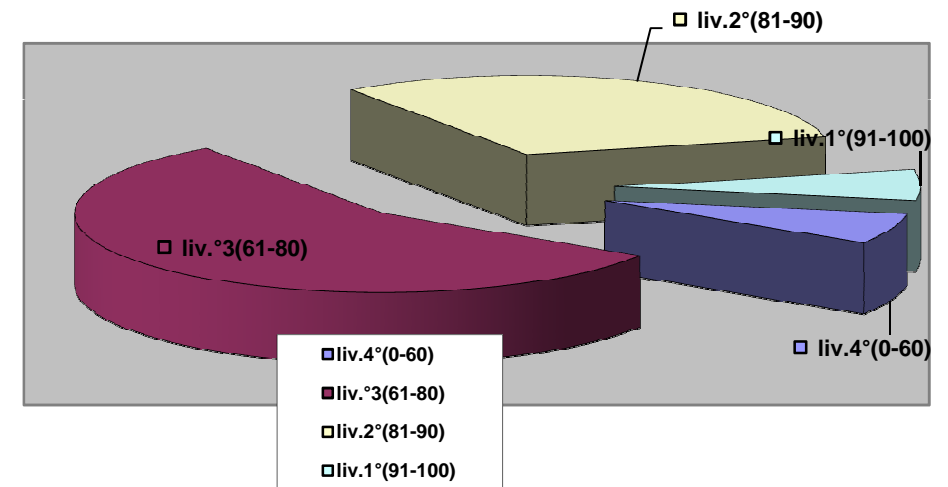




Comune di Casalgrande (RE)

**4°SETTORE**

totale dip. 12

	liv.4°(0-60)	liv.3°(61-80)	liv.2°(81-90)	liv.1°(91-100)
n. Dip.	0	5	7	

% DIP.LIV. PRESTAZIONE		
0%	liv. 4	prestazione inadeguata
42%	liv. 3	adeguatezza prestazione
58%	liv. 2	distinzione
0%	liv.1	eccellenza

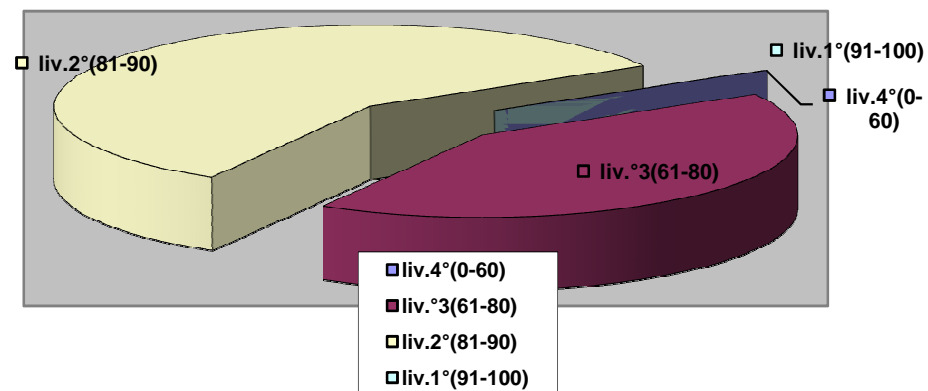


**TOTALE ENTE**

totale dip. 56

	liv.4°(0-60)	liv.3°(31-80)	liv.2°(81-90)	liv.1°(91-100)
n. Dip.	1	28	25	2

% DIP.LIV. PRESTAZIONE		
2%	liv. 4	prestazione inadeguata
50%	liv. 3	adeguatezza prestazione
45%	liv. 2	distinzione
4%	liv.1	eccellenza

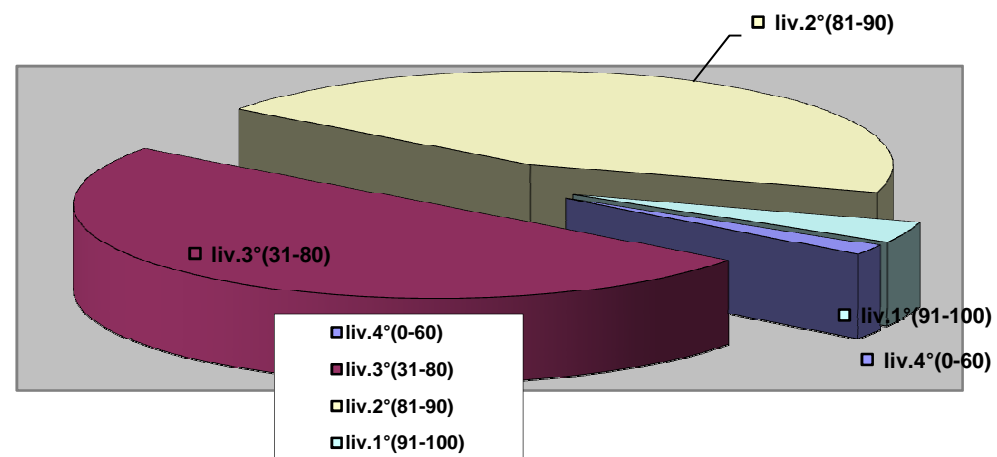



### Comune di Casalgrande (RE)

**ISTITUZIONE SCOLASTICA**      totale dip.      37

	liv.4°(0-60)	liv.°3(61-80)	liv.2°(81-90)	liv.1°(91-100)
<b>n. Dip.</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

<b>% DIP.LIV. PRESTAZIONE</b>		
0%	liv. 4	prestazione inadeguata
68%	liv. 3	adeguatezza prestazione
32%	liv. 2	distinzione
0%	liv.1	eccellenza

